


雲仙火山における温泉観測

SHV観測井

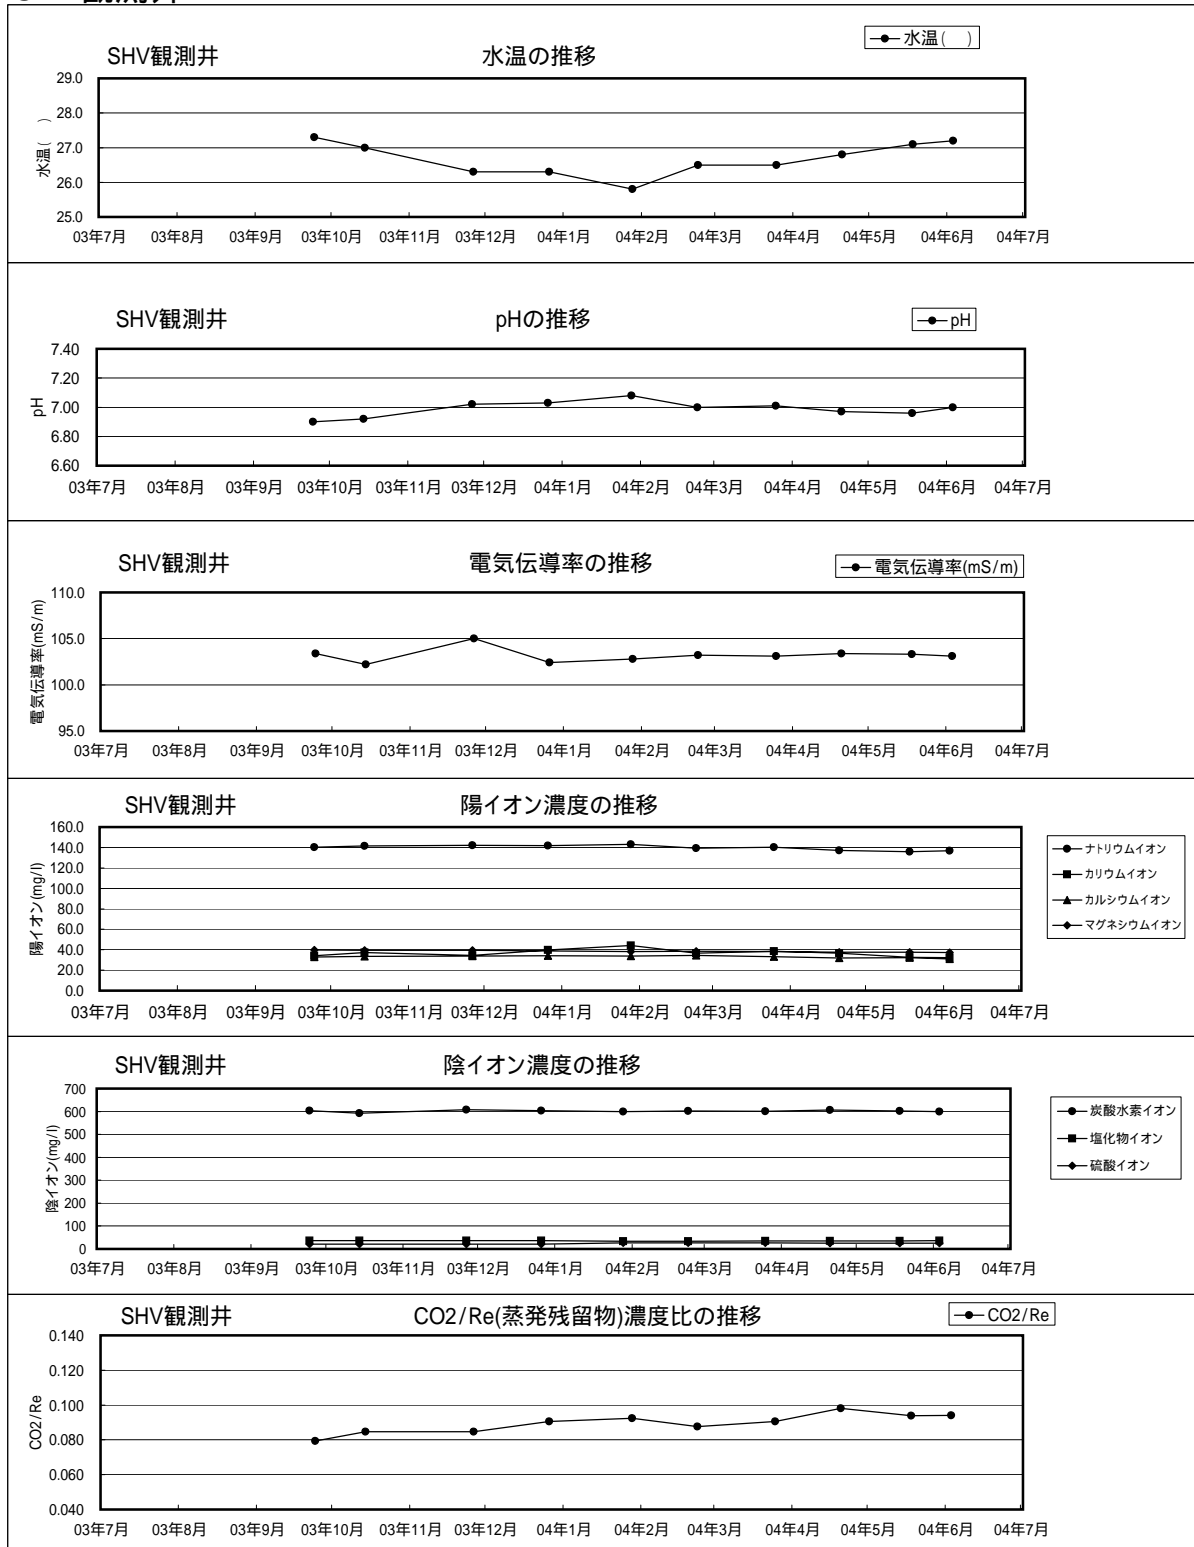

地震火山観測研究センター・島原観測所温泉観測井 (SHV観測井) の温度・pH・電気伝導率・主要化学成分濃度・CO₂/Re(蒸発残留物)濃度比の推移

水温・pH・電気伝導率・各溶存成分について、顕著な変動なし。